


**Инструкция по установке и
эксплуатации
терморегулятора DEVIreg™ 850**

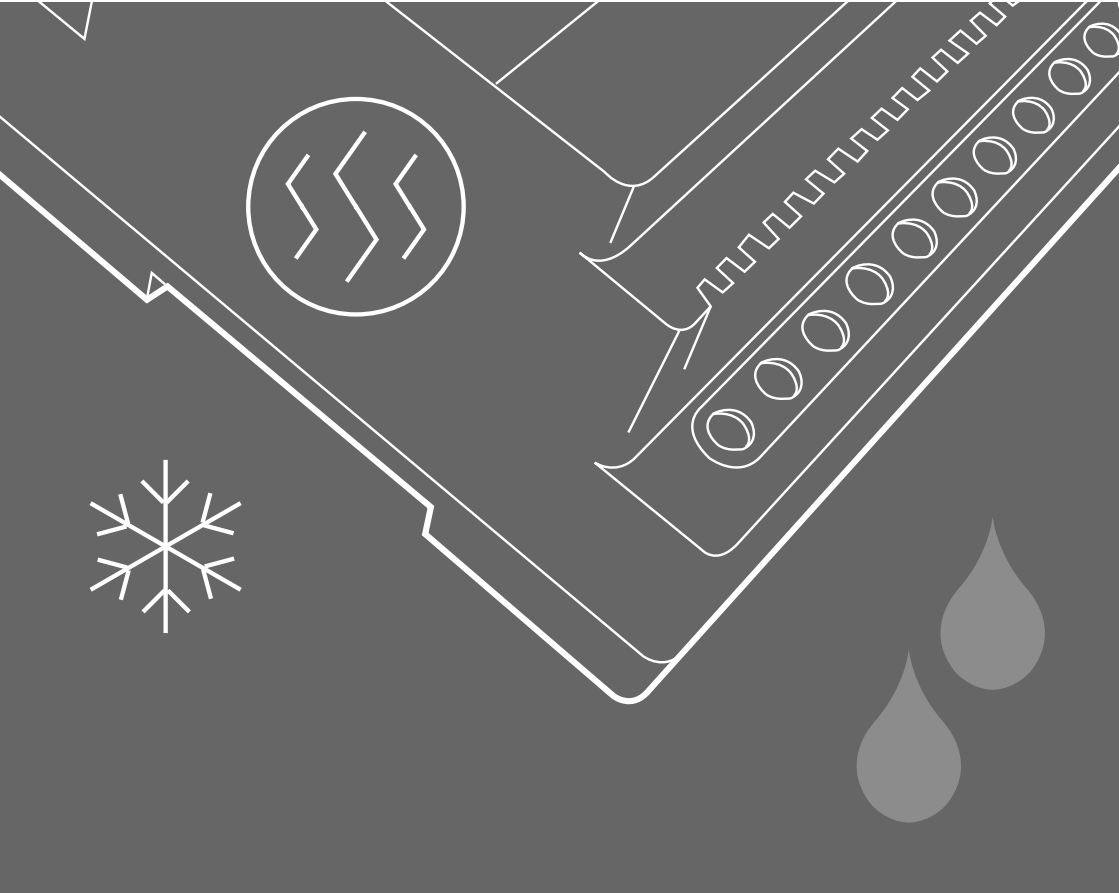

1: Инструкция пользователя

Введение	3
Общие положения	5
Кнопки управления	5
Дисплей.	5
Меню	6
Аварийная сигнализация в процессе работы	
Засоренный водосток	7
Потеря датчика.	7
Добавление нового датчика	7
Неисправность датчика	7
Изменение параметров и характеристик системы.	8
Система для крыши	8
Система для грунта	9

2: Инструкция по установке

Введение	10
Установка прибора.	11
Электрические соединения	11
Выбор режима работы системы/систем	15
Общие установки	15
Система для крыши.	16
Система для грунта	17
Комбинированная система.	18
Двухзональная система	20
Модификация системы/систем.	22

3: Техническое описание

Технические данные.	25
Заводские установки (Система для крыши).	26
Заводские установки (Система для грунта)	26

4: Приложение:

А: Система меню	27
В: Как это работает	32
Система для крыши.	32
Система для грунта	33
Безопасность и расход электроэнергии	34
С: Блок питания и питающие провода	35
Система для грунта	35
Система для крыши.	35


Введение

Терморегулятор DEVIreg™ 850 обеспечивает поддержание наружных объектов свободными от льда и снега.

DEVIreg™ 850 может управлять двумя независимыми объектами в любой из следующих комбинаций:


- **Однозональная система для крыши**

Для поддержания желобов, ендов и водосточных труб свободными от льда и снега и предотвращения образования сосулек. Возможно использование системы для уменьшения снеговой нагрузки на кровлю. (Система для крыши A)




- **Однозональная система для грунта**

Для поддержания таких объектов как автостоянки, въездные пандусы, пешеходные зоны, наружные лестницы, крылечки и т. д. свободными от наледей и снега. (Система для грунта A)

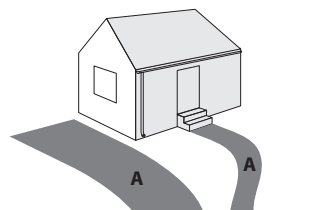


- **Комбинированная система 1 зона для крыши плюс 1 зона для грунта**

Состоит из 1 системы, установленной на крыше A, и 1 системы на грунте B.

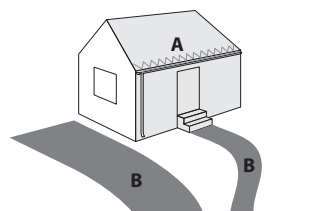


- **Двухзональная система для крыши/крыш**

Состоит из двух систем, установленных на крыше/крышах (A и B).



- **Двухзональная система для грунта**

Состоит из двух систем, установленных на грунте (A и B)

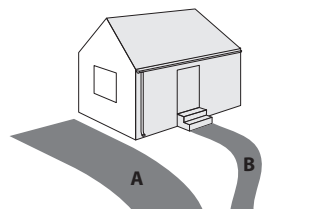

Когда с помощью DEVIreg™ 850 управляют более чем одной зоной, имеется возможность установить приоритет включения зон. Установка приоритета делает возможной работу двух зон даже в том случае, когда выделенная электрическая мощность недостаточна для их одновременного включения.

DEVIreg™ 850 представляет собой полностью автоматический прибор с цифровой системой управления, использующий информацию интеллектуальных датчиков, расположенных на объекте обогрева. Каждый датчик измеряет как температуру, так и влажность и система включает/отключает обогрев, основываясь на комбинации этих параметров. Это позволяет экономить до 75% электроэнергии по сравнению с системами, использующими только информацию о температуре. Цифровые датчики, которые используются для DEVIreg™ 850, позволяют также значительно увеличить точность измерения параметров по сравнению с аналоговыми приборами. В результате, мы имеем максимальную эффективность и низкое потребление энергии.

Типовая система управления состоит из:

- **Терморегулятор** DEVIreg™ 850 (только один)
Это прибор, который, используя информацию датчиков, решает когда необходимо включать/выключать обогрев.
- **Блок питания** (один или более)
Осуществляет питание контроллера и датчиков.
- **Датчик грунта** (один или более)
Для каждой обогреваемой площади должен использоваться как минимум один датчик грунта, но для получения более адекватного результата рекомендуется использовать два или более датчиков.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, пользуйтесь инструкцией к датчикам.
- **Датчик кровли** (один или более)
Для каждой зоны управления на крыше должен использоваться хотя бы один датчик кровли, однако для крыш, имеющих сложную конфигурацию, рекомендуется применять два или более датчиков.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, пользуйтесь инструкцией к датчикам.






Для получения более подробной информации о работе системы таяния льда/снега на основе DEVIreg™ 850, пожалуйста, прочтите Приложение В: “Как это работает”.

Общие положения

DEVlreg™ 850 управляется при помощи трех кнопок. Необходимая информация высвечивается на трехстрочном цифровом дисплее на различных языках.

Кнопки

Функции трех кнопок следующие:

-  Info Показывает дополнительную информацию/ помощь (кнопка активна только когда подсвечена)
-  Next Переход к следующему разделу меню/ следующей строке/ следующей букве
-  Enter Подтверждение / выбор

Кроме стандартных функций кнопок, для пользователя важны некоторые специальные комбинации:

Возврат:

Возврат в системе меню

 Удерживать в течение 2 с:

Установка монтажника:




Возврат к заводским установкам и стирание всех текущих установок.

(Используется в крайних случаях, таких как неправильный выбор языка и т.д.)

 +  Удерживать в течение 8 с:

Дисплей

Иконки имеют следующее значение:

-  Подвижная иконка показывает, что обогрев включен.
Мигающая иконка показывает, что обогрев должен быть включен по показаниям датчиков, но в данный момент не включен из-за низкого приоритета системы.
-  Иконка показывает, что система определяет наличие влаги, а температура выше температуры таяния.
-  Иконка показывает, что система определяет наличие снега/льда, а температура ниже температуры таяния.


DEVlreg™ 850 может одновременно управлять двумя разными системами. Эти две системы обозначаются как **Система А** и **Система В**. DEVlreg™ 850 дает пользователю возможность контролировать текущее состояние этих систем. Состояние может отображаться двумя разными способами..

Инструкция пользователя

Комбинируемое отображение (установлено по умолчанию):

При комбинируемом отображении, режимы обеих систем индицируются одновременно, режим **Системы А** на верхней строке дисплея, а **Системы В** – на нижней.



Такое отображение позволяет пользователю быстро сориентироваться относительно текущего состояния обеих систем.




Переключаемое отображение:

При переключаемом отображении, в каждый текущий момент дисплей показывает состояние одной системы.

Переключение между системами происходит раз в 5с.



Такое отображение дает возможность получить более детальную информацию о состоянии каждой из двух систем.


Пользователь может также, нажав кнопку , получить более подробную информацию о состоянии системы, безотносительно от выбранного способа отображения.

Меню


Движение по меню управляется

кнопками  и .


Не имеет значения сколькими зонами управляет DEVIreg™ 850, одной или двумя, внешний вид и алгоритм пользования меню при этом одинаков. Это достигается путем входа в каждую систему через главное меню. Возможности установки для каждой системы становятся доступными после того, как пользователь выбрал требуемую систему.

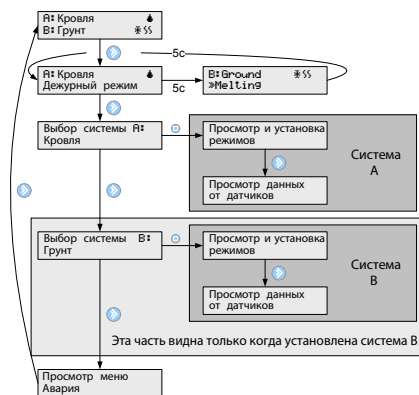

Справа приведен пример внешнего вида главного меню и меню для **Систем А** и **В**.


 Пожалуйста, имейте в виду, что показан внешний вид только некоторых страниц меню для каждой системы. Для полного обзора, пожалуйста, ознакомьтесь с Приложением А: "Меню".

Аварийная сигнализация в процессе работы

Засоренный водосток	
Описание:	Аварийный сигнал «Труба засорена» включается в том случае, когда прибор определяет наличие влаги 14 дней подряд.  Если DEVIreg™ 850 управляет двумя системами и введен режим приоритета, время появления сигнала «Труба засорена» для системы с низким приоритетом может быть намного больше. Учитывается лишь то время, когда эта система реально работает (т.е. система с высоким приоритетом отключена).
Решение:	-Проверьте желоба и водосточные трубы на наличие предметов, которые могут мешать стоку талой воды. - Проверьте не загрязнена ли поверхность датчика, на которой находятся чувствительные пластины.

Потеря датчика	
Описание:	Когда нарушено соединение с датчиком, DEVIreg™ 850 предупреждает об этом пользователя. В то же время, DEVIreg™ 850 автоматически переводит систему в режим «Постоянно выкл.», и в этом случае, требуется немедленное вмешательство пользователя.
Решение:	- Проверьте контакты в клеммах подключения датчика и исправность линии датчика. -Если неисправность не найдена, свяжитесь с Вашей сервисной/ монтажной службой для устранения неисправности.

Добавление нового датчика	
Описание:	Когда подключается дополнительный датчик, DEVIreg™ 850 предупреждает об этом пользователя и автоматически переводит систему в режим «Постоянно выкл.». Требуется вмешательство для устранения ошибки.
Решение:	Войдите в «Меню монтажника» и выберите операцию «Изменение системы». Проведите установку системы с новым количеством датчиков.

Неисправность датчика	
Описание:	Когда появляются затруднения с чтением информации от присоединенных датчиков, DEVIreg™ 850, включает аварийный сигнал. Не все неисправности, свойственные датчикам, могут быть  обнаружены с помощью этой системы!
Решение:	- Определите ошибку и войдите в «Меню монтажника» в системе меню и выберите функцию «Изменить систему». - Свяжитесь с Вашей сервисной службой, если будет необходима замена.

Изменение параметров и характеристик системы

Некоторые параметры для каждой системы могут быть изменены в процессе ее настройки.

Для полного понимания как те или иные параметры влияют на работу систем для крыши или грунта, пожалуйста ознакомьтесь с Приложением В: “Как это работает”.



Изменяйте установки DEVIreg™ 850 только, если ясно представляете результат своих действий. Помощь: Приложение А: Меню монтажника.

Система для крыши

Температура таяния

Изменяя температуру таяния, можно влиять на момент активации системы в случае наличия влажности и низкой температуры. **Заводская установка +1.5°C.** Это означает, что система будет активирована, когда температура упадет ниже +1.5°C и будет детектироваться влажность.

Уровень влажности

С помощью “уровня влажности” можно регулировать предел чувствительности по влажности.

Заводская установка 50 (предел регулировки от 5 до 95).

Меньшая цифра означает более высокую чувствительность системы к влажности.

Дополнительный прогрев

После того, как согласно показаниям датчика, крыша/водостоки сухие и свободны от льда и снега, система будет держать обогрев включенным еще в течение часа. Если вы хотите увеличить/уменьшить это время, ознакомьтесь, пожалуйста, с приложением А: Меню монтажника.

Заводская установка 1 час (предел регулировки от 0 до 9 часов)

Приоритеты

Когда DEVIreg™ 850 используется в двухзональной комбинированной системе, возможна установка приоритетов. Если приоритеты двух систем равны, обогрев в них может быть включен одновременно. Если приоритеты двух систем разные, и условия требуют одновременного включения, то, тем не менее, включаться будет лишь система с высоким приоритетом.

Заводская установка –равные приоритеты.

Засоренный водосток

Есть возможность включить или отключить аварийный сигнал “Засоренный водосток”.

Заводская установка “Сигнал включен”.

Изменение наименований систем и датчиков

Есть возможность изменить наименование систем и подключенных датчиков (см. Приложение А: Меню монтажника)

Система для грунта

Температура таяния

Изменение температуры таяния может быть необходимо, когда система находится в активном режиме в случае наличия влажности и низкой температуры.

Заводская установка 4°C.

Это значит, что нагрев будет включен, если температура опустилась ниже 4°C и система определяет наличие влажности.

Базовая температура (поддерживающая температура грунта)

Чем выше базовая температура, тем быстрее система будет способна начать топить снег или лед.

С другой стороны, высокая базовая температура приводит к повышенному расходу электроэнергии.

Таким образом, выбор базовой температуры это компромисс между скоростью выхода на режим и низким потреблением электроэнергии. **Заводская установка -3°C.**

Уровень влажности

Уровень влажности задает порог срабатывания системы по влажности.

Заводская установка 50 (предел регулировки от 5 до 95).

Меньшая цифра означает более высокую чувствительность системы к влажности.

Дополнительный прогрев

Когда датчики показывают, что площадка освободилась от льда, система, тем не менее, еще в течении часа будет поддерживать нагрев включенным (по умолчанию). Если же вы хотите увеличить/уменьшить это время, см. Приложение А: Меню монтажника.

Заводская установка 1 час (предел регулировки от 0 до 9 часов)

Приоритеты

когда DEVIreg™ 850 используется в двухзональной системе, возможно установить приоритет в работе зон. Если приоритет зон одинаковый, то нагрев в них может быть включен в одно и то же время. Если же приоритет разный, и ситуация требует включения обеих зон, то обогрев, тем не менее, будет включен лишь в зоне с более высоким приоритетом.

Заводская установка 1 (высший приоритет) для всех зон.

Засоренный водосток

Существует возможность включать /отключать функцию “Засоренный водосток”.

Заводская установка “Включено”.

Изменение наименований систем и датчиков

Есть возможность изменить наименование систем и подключенных датчиков.

Введение

DEVlreg™ 850 может управлять двумя независимыми объектами, в любой из следующих комбинаций:

- **Однозональная система для крыши**
(1 система, 1-4 датчика кровли)
- **Однозональная система для грунта**
(1 система, 1-4 датчика грунта)
- **1 система для грунта и 1 система для крыши (комбинированная система)**
(2 системы, 2-4 датчика всего, минимум 1 датчик на систему)
- **2 системы для крыши (двойная система)**
(2 системы, 2-4 датчика всего, минимум 1 датчик на систему)
- **2 системы для грунта (двойная система)**
(2 системы, 2-4 датчика всего, минимум 1 датчик на систему)




Когда с помощью DEVlreg™ 850 управляют более чем одной зоной, имеется возможность установить приоритет включения зон. Установка приоритета делает возможной работу двух зон даже в том случае, когда выделенная электрическая мощность недостаточна для их одновременного включения.

Типичная система снеготаяния состоит из:


- **DEVlreg™ 850**
Только 1 DEVlreg™ 850 можно подключить к шине DEVIbus™
- **Источник питания**
Если необходимо, можно соединять несколько источников питания в параллель
Учитывайте максимальное количество датчиков, которые можно подключить к одному источнику питания
(Используйте для этого данные по энергопотреблению датчиков из раздела Технические характеристики)
- **Датчик/датчики грунта и/или кровли**
Учитывайте при выборе источников питания длину кабеля, питающего датчики.
(Для получения более детальной информации по этому вопросу используйте инструкцию к датчикам)

Установка прибора



DEVlreg™ 850 и блок питания монтируются на DIN-рейку. При монтаже, пожалуйста, имейте в виду следующие ограничения:

-  **DEVlreg™ 850 может нормально работать в температурном диапазоне от -10°C до +40°C.**
-  **DEVlreg™ 850 имеет класс защиты IP20, т. е. не имеет водозащищенного исполнения.**
-  **При подключении DEVlreg™ 850 необходимо соблюдать действующие правила по электробезопасности.**

Электрические соединения

-  **Все электрические соединения должен выполнять квалифицированный электрик.**


При прокладке линий между DEVlreg™ 850 и датчиками, пожалуйста, примите во внимание следующее:

-  **Если DEVlreg™ 850 используется с несколькими датчиками, желательно, чтобы линии каждого датчика (DEVlbus™) могли оперативно отключаться/подключаться с помощью переключателя.**
-  **Всегда имейте в виду максимально допустимую мощность, которую можно передать от источника питания к датчикам.**

Ниже приведены рекомендованные схемы соединений. Пожалуйста, используйте схему А для соединения DEVlreg™ 850 с датчиками и схемы В-Г для подключения к DEVlreg™ 850 нагревательных кабелей.

1. Подсоединение нагревательных кабелей к DEVlreg™ 850
 - Пожалуйста, имейте в виду, что для однозональной системы ВСЕГДА используется **схема А** (выходы 3-4)
 - Когда примеряется внешнее силовое реле (контактор), используйте приведенные схемы соединений.
2. Подсоединение блока питания к DEVlreg™ 850
 - Пока монтаж цепей не закончен, не подсоединяйте блок питания к сети.
3. Подсоединение датчиков к шине DEVlbus™
 - Если монтируется двухзональная система, то только датчики **системы А** могут быть сразу подсоединены. Для подсоединения датчиков **системы В**, пожалуйста, используйте информацию раздела: “Двухзональная система”.
4. Подсоедините блок питания к сети.

А – Схема соединений

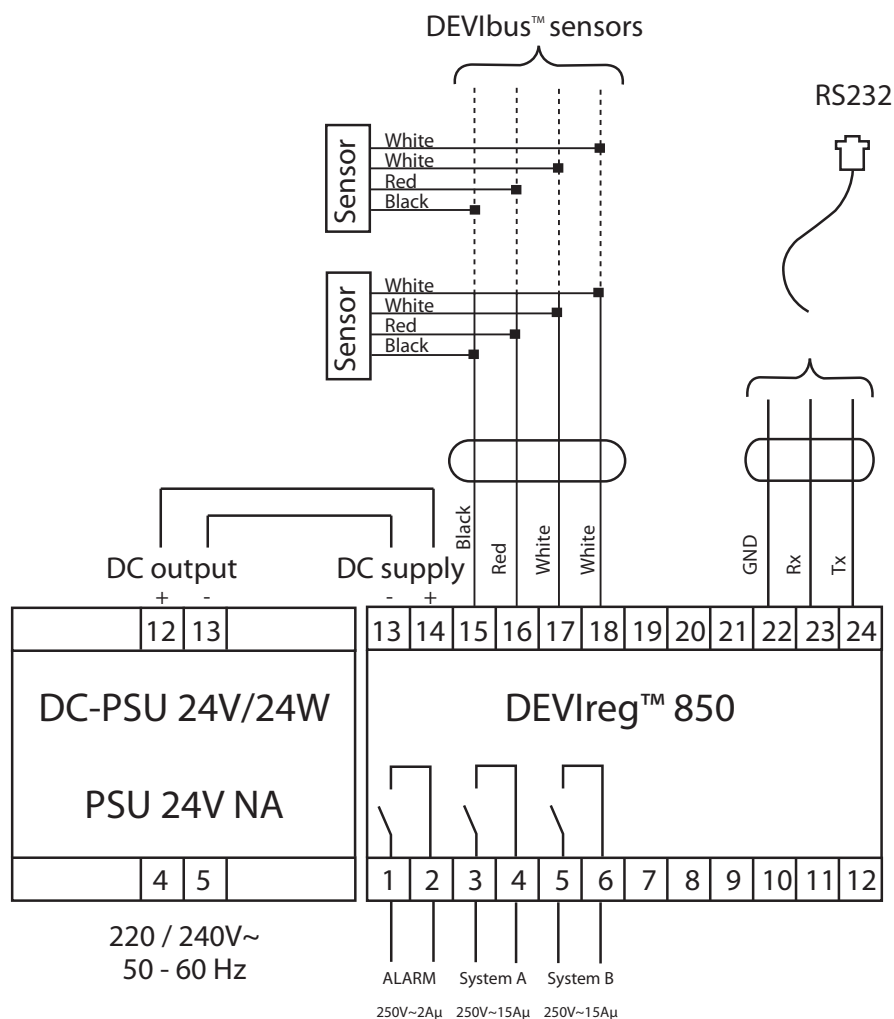


DEVIreg™ 850 имеет встроенную систему аварийной сигнализации, которая анализирует исправность подсоединенных датчиков и работу микропроцессора самого блока DEVIreg™ 850.


К контактам 1-2 можно также подсоединить внешнюю систему сигнализации.

Инструкция по установке

В - 230В, 1-3 Фазы/1-3 (или более)
Кабелей - **Система А**


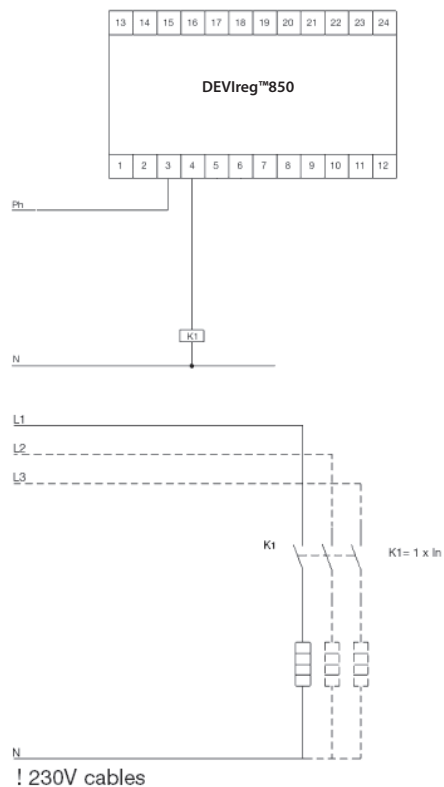


С - 230В, 1-3 Фазы/1-3 (или более)
Кабелей - **Система В**

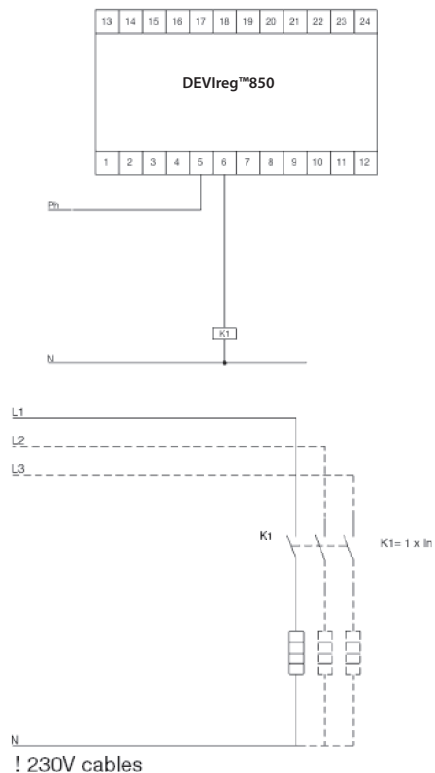


Инструкция по установке

D - 400 В, 2-3 Фазы/1-3 (или более)
Кабелей - **Система А**

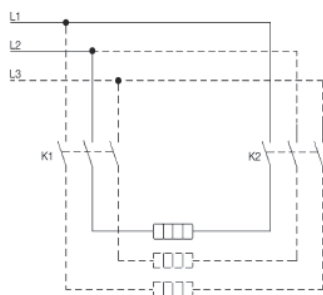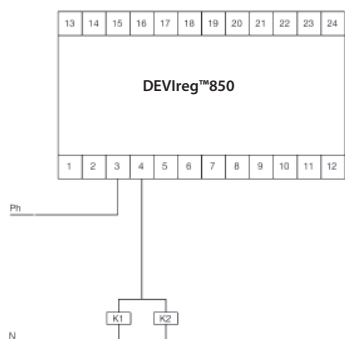



! 400V cables

F - Прямое включение - **Система А**

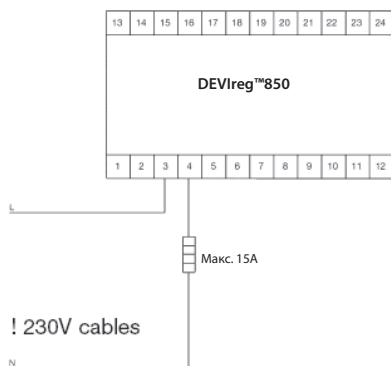


! 230V cables

E - 400В, 2-3 Фазы/1-3 (или более)
Кабелей - **Система В**

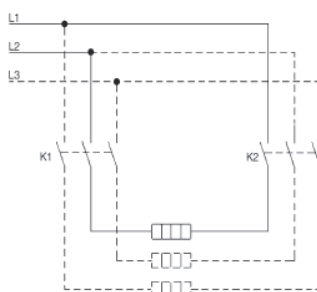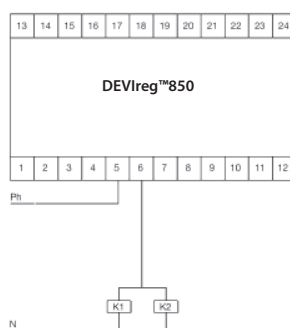

! 400V cables

G - Прямое включение - **Система В**

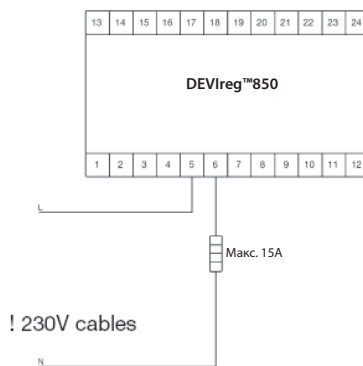

! 230V cables

Выбор режима работы системы/систем

Установка режимов DEVlreg™ 850 очень проста и пользователь может его легко осуществить. Процесс установки будет слегка отличаться в зависимости от количества установленных систем.

Пожалуйста, пользуйтесь вначале разделом “Общие установки”, а затем выбирайте сценарий в соответствии с типом вашей системы.

Изменения установок производятся с помощью:



Подтверждение установок производится с помощью:



Общие установки

Питание регулятора DEVlreg™ 850 включено



DEVlreg 850 III
приветствует вас

Выбор языка



Select language:
English

Проверка системы...

Проверка системы
{-----}

Выбор конфигурации системы



- Система для крыши (1 система)
- Система для грунта (1 система)
- Комбинированная двухзональная система (2 системы)
- Двухзональная система (2 системы)

Размер системы:
1 система

Остальные установки осуществляются внутри каждой выбранной конфигурации; крыша, грунт, комбинированная или двухзональная, как перечислено выше.

Система для крыши

Считаем, что выбрана конфигурация DEVIreg™ 850 с 1 системой для крыши.

Эта дополнительная функция для случаев, когда датчики подключены к DEVIreg™850 до подачи питания, или в процессе монтажа.


 Используется выход **Системы А** (клеммы 3-4).


Если датчик Системы А не подключен -подключите его!

Нажмите  или подождите...

Система определяет тип подсоединенных датчиков...


 Выберите тип системы: Крыша

 Подождите, пока все подключенные датчики для **Системы А** будут найдены.

Нажмите  когда все датчики найдены...
Система А установлена...

Система тестируется...



Нажмите  для подтверждения конфигурации **Системы А**.

 (присвоение имен датчикам и изменение заводских установок)

Пожалуйста, пользуйтесь информацией раздела “Изменение параметров и характеристик системы” в “Инструкции пользователя” для получения описания необходимых параметров.

Если, по каким-либо причинам Вы не хотите сейчас менять параметры системы,

нажмите  для того, чтобы пропустить эту функцию .

 Нажмите  для завершения установок.

Подкл.датчики:
Система А

Система А
Просмотр...

Тип системы:
Кровля

1 датчик кровли
найден. Подтвердить?

Система А
Установлено!

Проверка системы
<----->

Конфиг. системы:
Система А

Нажмите чтобы
выйти из конфиг.

Система для грунта

Считаем, что выбрана конфигурация DEVIreg™ 850 с 1 системой для грунта.

Эта дополнительная функция для случаев, когда датчики подключены к DEVIreg™850 до подачи питания, или в процессе монтажа.



Используется выход **Системы А** (клеммы 3-4).

Если датчик **Системы А** не подключен -подключите его!

Нажмите  или подождите...


Подкл.датчики:
Система А

Система определяет тип подсоединенных датчиков...

Система А
Просмотр...

 Выберите тип системы: Грунт

Тип системы:
Грунт

 Подождите, пока все подключенные датчики для **Системы А** будут найдены.



Нажмите  когда все датчики найдены...

Система А установлена...

Система тестируется...

3 датчика грунта
найжены. Подтвердить?


Система А
Установлено!

 Нажмите  для подтверждения конфигурации **Системы А**.



(присвоение имен датчикам и изменение заводских установок)


Проверка системы
(←-----→)

Пожалуйста, пользуйтесь информацией раздела “Изменение параметров и характеристик системы” в “Инструкции пользователя” для получения описания необходимых параметров. Если, по каким-либо причинам Вы не хотите сейчас

менять параметры системы, нажмите  для того, чтобы пропустить эту функцию.

Конфиг. системы:
Система А

 Нажмите  для завершения установок.

Нажмите  чтобы
выйти из конфиг.

Комбинированная система

Считаем, что выбрана конфигурация DEVIreg™ 850 с 1 системой для крыши и 1 системой для грунта.

Эта дополнительная функция для случаев, когда датчики подключены к DEVIreg™850 до подачи питания, или в процессе монтажа.



Первая установленная система (**Система А**) использует выход **Системы А**. (клеммы 3-4)

Вторая установленная система (**Система В**) использует выход **Системы В**. (клеммы 5-6)

В принципе, все равно будет Система А системой для крыши или для грунта. Однако, чисто мнемонически, удобнее, когда Система А является «крышной», так как она отображается верхней строкой дисплея. Пожалуйста, используйте информацию разделов “Дисплей” и “Комбинированное отображение” из “Инструкции пользователя”.


Если датчик **Системы А** не подключен -подключите его!!

Нажмите  или подождите...

Система определяет тип подсоединенных датчиков...

Выберите тип системы: Крыша (если «крышная» система выбрана в качестве **Системы А**)

Подождите, пока все подключенные датчики для **Системы А** будут найдены.

Нажмите  когда все датчики найдены...

Система А установлена...

Если датчик **Системы В** не подключен -подключите его!

Нажмите  или подождите...

Система определяет тип подсоединенных датчиков...

Выберите тип системы: Грунт

(если система для грунта выбрана в качестве **Системы В**)

Подкл. датчики:
Система А

Система А
Просмотр...

Тип системы:
Кровля

1 датчик кровли
найден. Подтвердить?


Система А
Установлено!


Подкл. датчики:
Система В

Система В
Просмотр...

Тип системы:
Грунт

Инструкция по установке


 Подождите, пока все подключенные датчики для **Системы В** будут найдены.

Нажмите  когда все датчики для **Системы В** найдены...



Система В установлена...

Система тестируется...

 Нажмите  для выбора конфигурации системы

Нажмите  для подтверждения выбранной конфигурации.
(присвоение имен датчикам, изменение заводских установок и установленные приоритеты)

Пожалуйста, пользуйтесь информацией раздела "Изменение параметров и характеристик системы" в "Инструкции пользователя" для получения описания необходимых параметров.

 Нажмите  для завершения установок.


3 датчика грунта найдены. Подтвердить?

Система В Установлено!

Проверка системы
(----->)

Конфиг. системы:
Система А

Конфиг. системы:
Система В

Нажмите  чтобы выйти из конфиг.

Двухзональная система

Считаем, что выбрана конфигурация DEVIreg™ 850 с 2 системами для крыши или 2 системами для грунта.

Обязательно, чтобы ни один датчик **системы В** не был подключен к DEVIreg™ 850 до подачи питания. Датчики **Системы В** необходимо подключать только в процессе настройки. Подключение датчиков на этом этапе можно осуществить либо с помощью выключателя на DIN-рейке, либо непосредственно подсоединяя шину датчиков **Системы В** к уже подключенной шине датчиков **Системы А**.




Первая установленная система (**Система А**) использует выход **Системы А**. (клеммы 3-4)

Вторая установленная система (**Система В**) использует выход **Системы В**. (клеммы 5-6)


Если датчик **Системы А** не подключен - подключите его!

Нажмите  или подождите...

 Система определяет тип подсоединенных датчиков...

 Выберите тип системы

Подождите, пока все подключенные датчики для **Системы А** будут найдены.

Нажмите  когда все датчики для **Системы А** найдены...

Система А установлена...

Подсоедините датчики для **Системы В**.

Нажмите  или подождите...

Система определяет тип подсоединенных датчиков...

 Выберите тип системы

Подкл. датчики:
Система А

Система А
Просмотр...

Тип системы:
Грунт

1 датчик грунта
найден. Подтвердить?


Система А
Установлено!


Подкл. датчики:
Система В

Система В
Просмотр...

Тип системы:
Грунт


Инструкция по установке


 Подождите, пока все подключенные датчики для **Системы В** будут найдены.

Нажмите  когда все датчики для **Системы В** найдены...



Системы В установлена...

Система тестируется...

 Нажмите  для выбора конфигурации системы..

Нажмите  для подтверждения выбранной конфигурации.
(присвоение имен датчикам, изменение заводских установок и установленные приоритеты)

Пожалуйста, пользуйтесь информацией раздела “Изменение параметров и характеристик системы” в “Инструкции пользователя” для получения описания необходимых параметров.

 Нажмите  для завершения установок


1 датчик грунта найден. Подтвердить?

Система В Установлено!

Проверка системы
(----->)

Конфиг. системы:
Система А

Конфиг. системы:
Система В

Нажмите  чтобы выйти из конфиг.

Модификация системы/систем

Существует возможность модификации системы с DEVIreg™ 850. Доступны следующие изменения:

- **Реактивация пассивных датчиков**
- **Замена неисправного датчика**
- **Добавление нового датчика**

Если DEVIreg™ 850 не может установить связь с датчиком, он индицирует ошибку: “Обнаружена ошибка!”. Когда DEVIreg™ 850 обнаруживает такие неисправные датчики, он исключает их из системы – делает “пассивными”. Пассивный датчик больше не используется для индикации снега/льда - даже и после включения/отключения системы.



Если неисправность обусловлена неправильным подключением, она может быть обнаружена и устранена, а датчик может быть реактивирован.




Если неисправность обусловлена дефектом самого датчика, то исправить ее можно лишь заменой датчика.



Невозможно просто удалить пассивный датчик из системы. Пассивные датчики записаны в памяти как пассивные до тех пор, пока их не заменят на исправные. Существует только один путь удаления пассивного датчика (кроме замены), - это сделать “Установку монтажника” и провести полную переустановку DEVIreg™ 850 (пожалуйста смотрите раздел “Общие положения”).

Реактивация пассивных датчиков:

Данный пример относится к системе для грунта.

 Из Меню монтажника выберите функцию Изменение системы.

Нажмите  для активации функции Изменение системы.

Система тестирует подключенные датчики.

Если пассивные датчики будут обнаружены, DEVIreg™ 850 их реактивирует. Сообщение об этом будет выведено на дисплей через 3с.

Если ни один новый датчик не будет найден, этот факт будет сообщен пользователю. Сообщение об этом будет выведено на дисплей через 3с.

Изменение типа системы

Проверка системы
(-----)


1 датчик(и)
реактивировано!


Датчиков грунта
не обнаружено!

Замена неисправного датчика:


В Меню монтажника, выберите функцию Изменение системы. Система тестирует подсоединенные датчики.


Пользователь выбирает пассивный датчик, который необходимо заменить на новый.

Нажмите  для подтверждения поиска пассивных датчиков или отмены функции замены.

Нажмите  когда обнаружен пассивный датчик или выбрана функция "Отменить замену датчика?"

Если пользователь выбрал функцию замены пассивного датчика, то теперь можно выбрать новый датчик.


Нажмите  Для введения новых обнаруженных датчиков или для отмены функции замены датчика.


Нажмите  когда обнаружен исправный новый датчик или выбрана функция "Отменить замену датчика?"

Если была выбрана функция замены датчика, то она будет выполнена.

Добавление нового датчика:

В Меню монтажника, выберите функцию Изменение системы. Система тестирует подсоединенные датчики.

Нажмите  для введения новых обнаруженных датчиков или для отмены функции добавления новых датчиков.

Нажмите  когда обнаружен исправный новый датчик или выбрана функция "Отменить добавление датчика?"

Проверка системы
{-----}

Заменить датчик:
Датчик1 03FB2F

Заменить датчик:
Датчик2 03FC24

Отменить замену
датчика?

Добавить датчик:
ID: 03ABC1

Добавить датчик:
ID: 03DEF1

Отменить замену
датчика?

Датчик заменен!

Проверка системы
{-----}

Добавить датчик:
ID: 03ABC1

Отменить добавление
датчика?

Инструкция по установке

Если пользователь выбрал функцию: «Добавить новый датчик», датчик будет добавлен.

Датчик добавлен!

Техническое описание

Технические данные	
Напряжение питания: • DEVIreg™ 850 • Блок питания	18-26 В= 180-250 В~, 50/60 Гц
Потребление энергии: • DEVIreg™ 850 • Датчик кровли • Датчик грунта	Макс. 3 Вт Макс. 8 Вт * Макс. 13 Вт *
Макс. ток нагрузка для: • Резист. нагрузка, Аварийный выход • Резист. нагрузка, Система А • Резист. нагрузка, Система В • Индуктивная нагрузка любого выхода	230В ~ 2А 230В ~ 15А 230В ~ 15А 1А (= 0.3)
Класс защиты IP: • DEVIreg™ 850 • Датчик кровли • Датчик грунта	IP 20 IP 67 * IP 67 *
Рабочая температура: • DEVIreg™ 850 • Датчик кровли • Датчик грунта	От -10°C до +40°C От -50°C до +70°C * От -30°C до +70°C *
Тип датчиков:	Датчики влажности, подсоединяемые к шине DEVIbus™
Индикация:	2 x 16-знаковый дисплей с подсветкой Аварийная сигнализация (Красная) Подсветка клавиши info (Желтая)
Размеры: • DEVIreg™ 850 • Датчик кровли • Датчик грунта • Гильза датчика грунта	(Глубина x Высота x Ширина) 53 мм x 86 мм x 105 мм 15 мм x 23,5 мм x 216 мм * D = 87 мм; Высота = 74 мм * D = 93 мм; Высота = 98 мм *
Тип: • DEVIreg™ 850	D850 DP-10

* Для получения подробной информации о датчиках смотрите «Датчики для DEVIreg™ 850. Инструкция по установке и эксплуатации».

Заводские установки (Система для крыши)


Параметр/функция	Заводская установка	Диапазон/Опции
Уровень влажности	50	От 5 до 95 (5 наибольшая чувствительность к влаге)
Температура таяния	1.5°C	От 0.0°C до 9.9°C
Дополнительный прогрев	1 час	От 0 до 9 часов
Засоренный водосток	Включено	Включено/Отключено
Режим работы	Автоматический	<ul style="list-style-type: none">• Автоматический• Постоянно вкл.(ручная установка таймера)• Ручное отключение

Заводские установки (Система для грунта)


Параметр/функция	Заводская установка	Диапазон/Опции
Уровень влажности	50	От 5 до 95 (5 наибольшая чувствительность к влаге)
Температура дежурного режима	-3.0°C	От -20°C до 0°C
Температура таяния	4.0°C	От 1.0°C до 9.9°C
Дополнительный прогрев	1 час	От 0 до 9 часов
Засоренный водосток	Включено	Включено/Отключено
Режим работы	Автоматический	<ul style="list-style-type: none">• Автоматический• Постоянно вкл. (ручная установка таймера)• Ручное отключение

Приложение А: Система меню

Главное меню

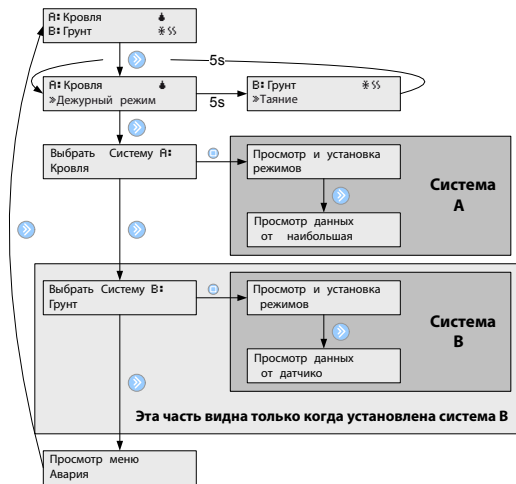

Система меню

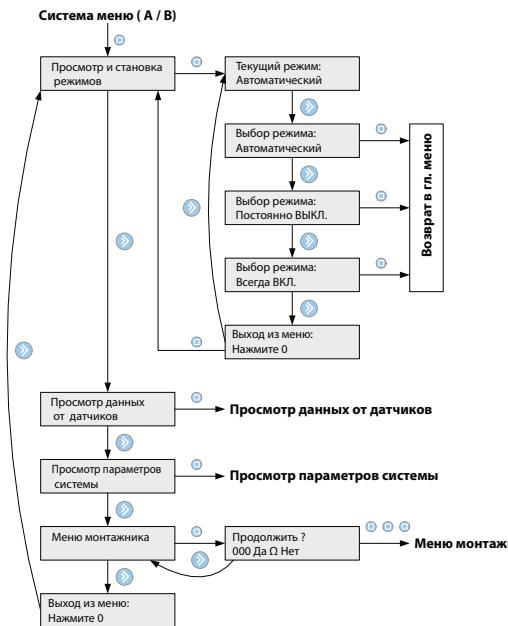

Просмотр показаний датчиков

Просмотр показаний датчиков (Система для крыши)




Просмотр параметров системы (Система для крыши)




Просмотр показаний датчиков


Просмотр показаний датчиков (Система для грунта)

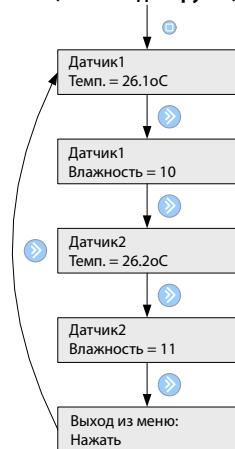


Просмотр параметров системы (Система для грунта)

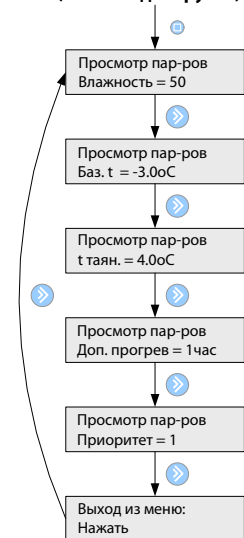

Меню монтажника

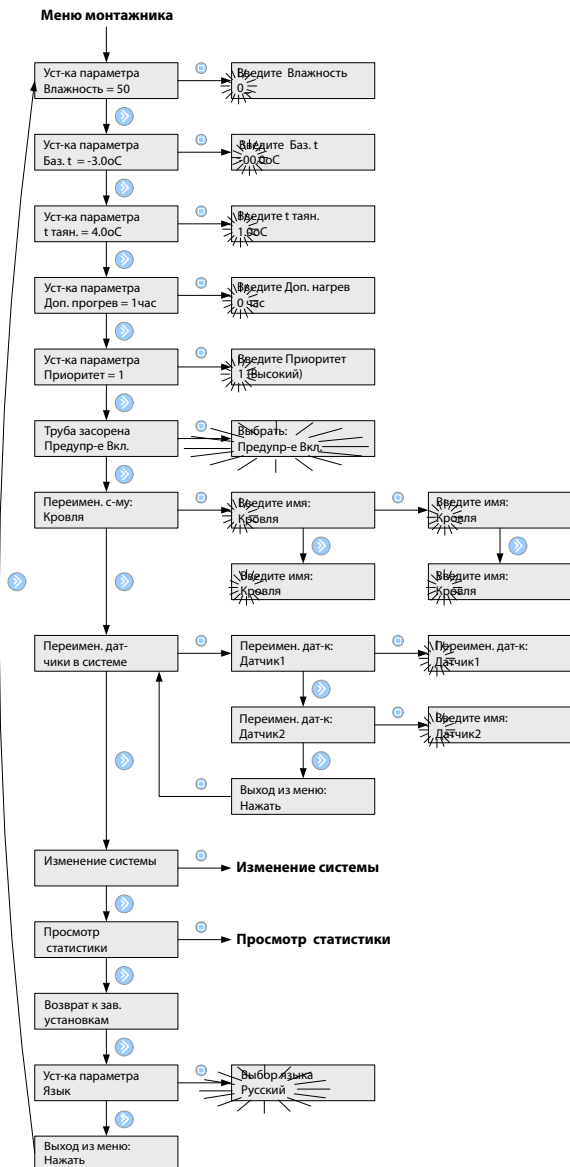


Изменение системы

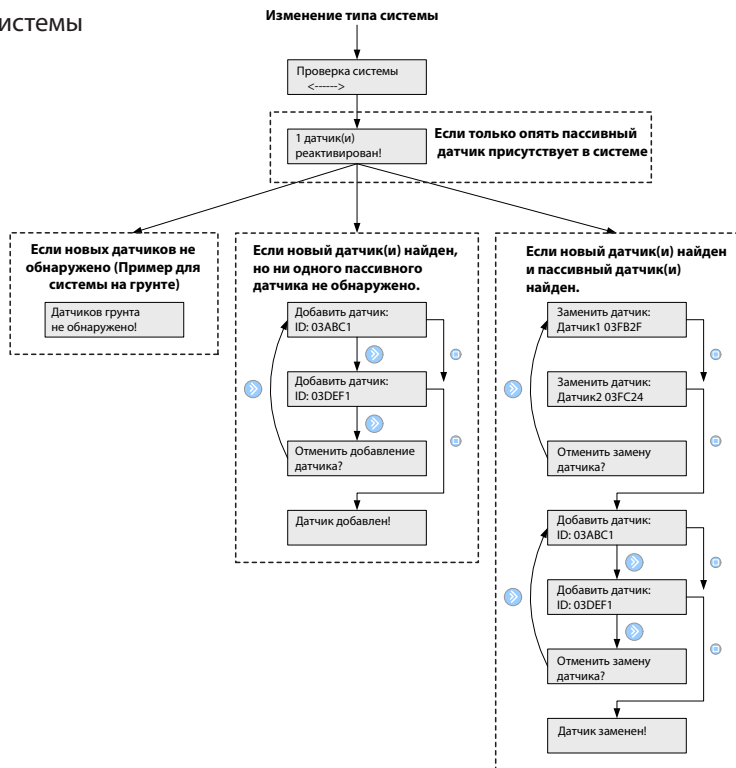

Просмотр статистики

Просмотр статистики

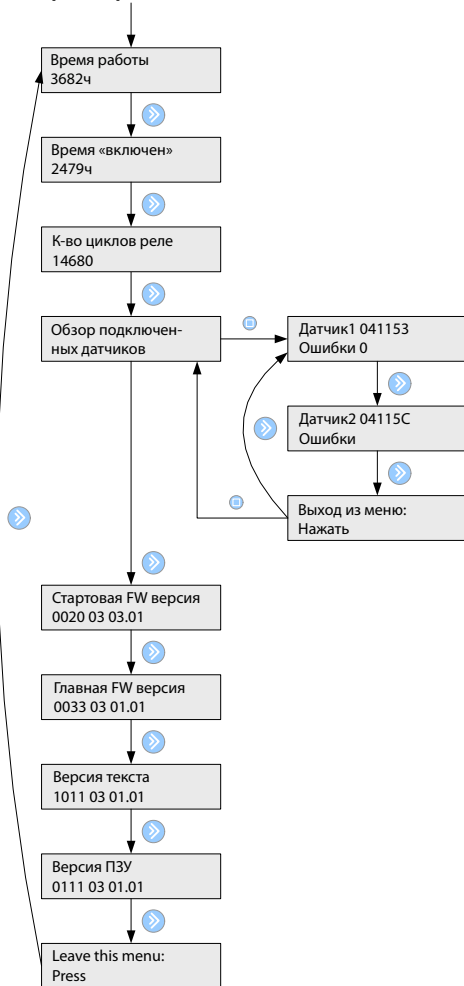


В: Как это работает Система для крыши

Система управления крышей полностью автоматизирована.

Она непрерывно собирает информацию о влажности и температуре с помощью цифровых датчиков. Датчики располагаются

в наиболее проблемных местах водосточных желобов или труб (для получения подробной информации о датчиках смотрите «Датчики для DEVIreg™ 850. Инструкция по установке и эксплуатации»). Комбинируя данные о температуре и влажности, можно получить адекватную информацию о ситуации на объекте обогрева и предотвратить возникновение опасных ситуаций.

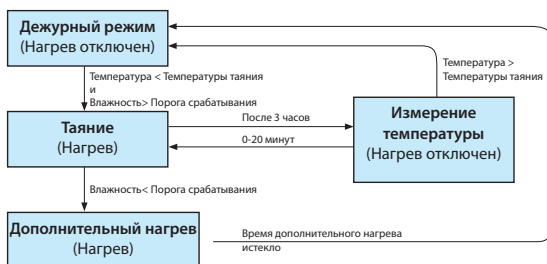

Дежурный режим

Система находится в дежурном режиме, пока не появится необходимость включить обогрев. Обогрев для системы на крыше включается, когда выполнены два условия:

- Измеренная влажность выше установленного порога.
 - Измеренная температура ниже выбранной температуры таяния
- И температура и влажность постоянно контролируются системой.

Стаивание льда и снега

Система на крыше осуществляет нагрев с периодом 3 часа. Если, в течении этого периода, влажность уменьшится настолько, что система должна будет отключить нагрев, она перейдет в режим дополнительного нагрева. Функция дополнительного нагрева может быть отключена.

Измерение температуры

Каждые три часа нагрев отключается и система измеряет реальную температуру (неискаженную кабельным подогревом). Измерение температуры длится примерно 20 минут. Если измеренная температура выше, чем установленная температура таяния, нагрев прекращается, если же нет, то нагрев возобновляется после того как измерение температуры закончено.


Дополнительный нагрев

Если причиной окончания нагрева является понижение уровня влажности ниже порога срабатывания, то включается дополнительный нагрев. Дополнительный нагрев нужен для того, чтобы снег/лед наверняка был растоплен, где бы в зоне обогрева на кровле он ни находился.

Система для грунта

Система полностью автоматизирована. Она непрерывно собирает информацию о влажности и температуре с помощью цифровых датчиков.

Датчики располагаются в наиболее проблемных местах обогреваемой площадки (для получения подробной информации о датчиках смотрите «Датчики для DEVireg™ 850. Инструкция по установке и эксплуатации»). Комбинируя данные о температуре и влажности, можно получить адекватную информацию о ситуации на объекте обогрева и предотвратить возникновение опасных ситуаций.

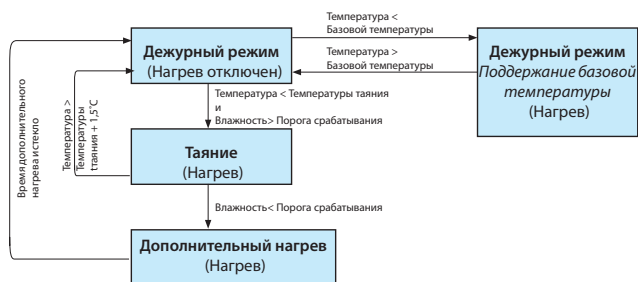

Дежурный режим

Система находится в дежурном режиме, пока не появится необходимость включить обогрев. Если измеренная температура ниже выбранной базовой температуры, система будет автоматически догревать площадку до базовой температуры.

Нагрев (режим таяния) включается при одновременном выполнении двух условий:

- Измеренная влажность выше установленного порога.
 - Измеренная температура ниже выбранной температуры таяния
- И температура и влажность постоянно контролируются системой.

Стаивание льда и снега

Пока измеренная температура ниже чем выбранная температура таяния, подогрев площадки будет включен. Когда измеренная температура достигнет выбранной температуры таяния или измеренный уровень влажности упадет ниже выбранного порога, будет включен режим дополнительного нагрева. Режим дополнительного нагрева может быть программно отключен.

Если влажность на площадке выше установленного порога, система включает/отключает подогрев, поддерживая температуру таяния на установленном уровне. Важно понимать, что даже когда происходит таяние, подогрев может быть отключен. Подогрев включается/отключается в зависимости от измеряемой температуры, для того, чтобы поддержать постоянную температуру таяния. Если измеренная температура превышает выбранную температуру таяния более чем на 1.5°C система отключает подогрев независимо от уровня влажности на площадке.

Дополнительный нагрев

Если причиной окончания режима нагрева является понижение уровня влажности ниже порога срабатывания, то включается дополнительный нагрев. Дополнительный нагрев нужен для того, чтобы снег/лед наверняка был растоплен, где бы в зоне обогрева он не находился.



Если система имеет низкий приоритет, подогрев может быть отключен в любой момент!



Система для грунта использует обогреваемые датчики которые при нормальных условиях поддерживают на своей поверхности + 1.5°C. Для измерения реальной температуры площадки, обогрев датчиков время от времени отключается на 90 минут. Если система имеет только один датчик, то он будет соответственно 90 минут работать с подогревом и 90 минут без подогрева в режиме измерения температуры. Это означает, что температура будет измеряться с периодом 3 часа. Если датчиков больше, чем один, то период измерения сокращается.

Безопасность и расход электроэнергии

Высокий уровень безопасности – высокий расход электроэнергии

Если требуется высокий уровень безопасности относительно образования льда/снега, установки нужно сдвигать в следующих направлениях:

- Повысить базовую температуру
- Повысить температуру таяния
- Понизить порог срабатывания по влажности (ближе к значению 5)
- Увеличить период дополнительного нагрева

Это даст высокую степень защиты обогреваемых поверхностей.

Низкий уровень безопасности – низкий расход электроэнергии

Наоборот, если предпочтителен низкий расход электроэнергии и умеренный уровень безопасности по льду/снегу, установки нужно сдвигать следующим образом:

- Понизить базовую температуру
- Понизить температуру таяния
- Повысить порог срабатывания по влажности
- Уменьшить период дополнительного нагрева

Это даст относительно низкий расход электроэнергии, но обогреваемая площадь может на короткое время подвергнуться обледенению или быть покрыта снегом.



Заводские установки представляют собой некий оптимум, обеспечивая довольно высокий уровень безопасности при умеренном расходе электроэнергии.

Блок питания и питающие провода

Система для грунта	1 блок 24В=, 24Вт		2 блока 24В=, 24Вт в параллель	
Количество датчиков:	1 или 2		3	4
Сечение провода	Макс. длина (м)		Макс. длина (м)	Макс. длина (м)
1 mm ²	300		150	80
1,5 mm ²	450		225	120
2,5 mm ²	750		360	200
4 mm ²	1200		600	310

Система для крыши	1 блок 24В=, 24Вт		2 блока 24В=, 24Вт в параллель	
Количество датчиков:	1	2	3	4
Сечение провода	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)
1 mm ²	400	100	130	75
1,5 mm ²	600	150	200	110
2,5 mm ²	1000	250	330	190
4 mm ²	1600	400	525	300

Условия гарантии DEVI

Вы приобрели продукцию фирмы DEVI, которая, по нашему убеждению, в составе нагревательной системы, позволит повысить комфорт в Вашем доме или защитит от снега и льда в зимнее время.

Если же, вопреки всем ожиданиям, Ваша нагревательная система перестанет функционировать надлежащим образом, фирма DEVI, выступающая в качестве производителя Европейского Союза, будет отвечать за решение возникших проблем в точном соответствии с общими правилами ответственности за качество продукции, которые изложены в Директиве 85/374/СЕЕ. Кроме того, фирма DEVI обязуется выполнять все требования относительно обеспечения качества продукции, которые предусмотрены национальным законодательством Вашей страны.

При условии соблюдения всех, установленных в технических документах, правил использования нагревательных систем, фирма DEVI гарантирует отсутствие производственных дефектов продукции и материалов, а также – нормальное их функционирование, в пределах следующих гарантийных сроков:

- для нагревательных кабелей DEVIflex™, нагревательных матов DEVImat™ и монтажных наборов DEVIcell™ dry – 10 лет;
- для нагревательных матов DEVImat™ для зеркал – 2 года;
- силиконовых кабелей – 2 года;
- саморегулирующихся кабелей – 5 лет;
- терморегуляторов DEVIreg™ – 2 года;
- для остальной продукции – 2 года.

Все гарантийные сроки исчисляются с момента установки и подключения нагревательной системы официальным дилером DEVI (с соответствующей отметкой в гарантийном талоне) или – с момента продажи оборудования, если установка и подключение нагревательной системы произведены другими специалистами.

Обязательными формальными условиями для предоставления гарантии на все виды продукции фирмы DEVI является: наличие гарантийного сертификата, надлежащим образом (полностью) заполненного и заверенного печатью официального дилера DEVI, бланк которого содержится на обороте, или расчетного документа (чек, квитанция, платежное поручение и пр.), подтверждающего приобретение продукции у фирмы DEVI либо ее уполномоченного дилера.

- факт наличия дефекта подтверждается соответствующим

актом, который должен быть составлен по результатам обследования продукции, произведенного Сервисным центром фирмы DEVI либо другим, специально уполномоченным фирмой DEVI, лицом, или же – при обязательном участии одного из указанных лиц;

- стоимость продукции должна быть полностью оплачена покупателем, если иное не было специально оговорено в договоре купли-продажи.

В том случае, если соблюдены все вышеперечисленные условия, фирма DEVI принимает на себя обязательство осуществить бесплатный ремонт изделия или же произвести его замену, без каких-либо дополнительных платежей со стороны покупателя. Если же ненадлежащее функционирование нагревательной системы связано с дефектами терморегуляторов, фирма DEVI оставляет за собой право, вместо замены дефектного терморегулятора, осуществить его бесплатный ремонт, гарантируя, при этом, что такой ремонт будет произведен качественно и без каких-либо необоснованных задержек.

В предоставлении гарантийного обслуживания (бесплатного устранения дефектов либо бесплатной замены продукции) потребителю будет отказано, если ненадлежащее функционирование системы или ее отдельных составляющих обусловлено:

- нарушением правил хранения, транспортировки, проектирования, установки либо эксплуатации продукции;
- наличием механических повреждений системы или ее составляющих;
- несанкционированным вмешательством в работу системы (без разрешения сервисного центра или иного, специально уполномоченного фирмой DEVI, лица);
- любым другим нарушением специальных правил и требований, которые изложены в технической документации, выдаваемой каждому покупателю продукции DEVI либо содержащихся в рекомендациях сервисного центра или продавца указанной продукции.

При наличии обстоятельств, которые лишают покупателя права на гарантийный ремонт или замену продукции, такой ремонт или замена производится на платных условиях. При этом оплате подлежат как работы, связанные с непосредственным устранением дефектов, так и те работы, которые были проведены с целью выявления этих дефектов и/или причин их возникновения.

Изложенные выше гарантийные условия касаются

исключительно обязательств, связанных с обеспечением качества продукции фирмы DEVI. Любые юридические вопросы, связанные с продажей, доставкой, другими отношениями между продавцом и покупателем, регламентируются действующими законами Вашей страны. Независимо от того, в какой степени к Вам могут применяться те или иные положения настоящего документа, Вы всегда можете рассчитывать на получение от специалистов фирмы DEVI объективной, квалифицированной и оперативной информации относительно нагревательных систем, а также на удовлетворение всех разумных просьб, касающихся данной продукции.

ООО «ДЕ-ВИ Украина»
02090, г. Киев,
ул. Сосюры, 6, оф.325
+38 (044) 559-22-36
www.de-vi.com.ua
gd@DEVI.com
Сервисный центр
+38 (044) 455-93-59

ЗАО «Данфосс»
127018, г. Москва,
ул. Полковная, 13
т.+7 (095) 792-57-57
доб. *259
ф.+7 (095) 540-73-64
www.de-vi.ru

Гарантийный сертификат Гарантия DEVI предоставляется:

ФИО (название):

Адрес:

Телефон:

Внимание!

Для получения гарантии DEVI все графы должны быть заполнены, поставлена печать официального дилера DEVI. Рекламации подаются через предприятие, продавшее Вам изделие. Прочие условия см. «Условия гарантии».

Исполнитель электромонтажных работ

Дата монтажа:

Тип терморегулятора:

Код товара:

Печать официального дилера DEVI:

Дата продажи:

Подпись:



Article: 08095381

VICKM450 01/2013

