



LC1E06-25...
CAE...






PLEASE NOTE ● Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. ● No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.	请注意 ● 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员 执行。 ● Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ● Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. ● Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.	REMARQUE IMPORTANTE ● L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées uniquement par du personnel qualifié. ● Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
LÜTFEN UNUTMAYIN ● Elektrikli ekipmanların montajı, kullanımı, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. ● Bu materyalin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.	VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI ● Echipamentele electrice trebuie să fie instalate, operate, intretinute și reparate numai de personal calificat. ● Schneider Electric nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele consecințe care decurg din utilizarea acestui material.

⚠ ⚠ DANGER / 危险 / ОПАСНО / DANGER / TEHLİKE / PERICOL		
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH. Disconnect all power before servicing equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	电击、爆炸或弧闪的危险。 在此电力设备上 进行工作时，请先切断所有电源。 不遵循上述说明将导致人员伤亡。	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ. Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено. Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE. Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil. Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.	ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ Cihaza bakım yapmadan önce tüm güç kaynaklarını kesin. Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.	PERICOL DE ȘOC ELECTRIC, EXPLOZIE SAU ARC ELECTRIC. Deconectați toate sursele de alimentare înainte de întreținerea echipamentului. Nerespectarea acestor instructiuni poate cauza deces sau leziuni grave.

⚠ WARNING / 警告 / ОСТОРОЖНО / AVERTISSEMENT / UYARI / AVERTISMENT		
HAZARD OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY). ● The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. ● To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.	可能有火灾或者触电的危险 (仅限有 高故障短路电流额定值的接触器)。 ● 支路保护设备断开，表明故障电流已被中断。 ● 为降低火灾或触电风险，应检查带电部件和 其他控制元件，如有损坏，需及时更换。 不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。	ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТАКТОРОВ С ВЫСОКИМ НОМИНАЛОМ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ СОГЛАСНО) ● Размыкание защитного устройства распределительной сети может указывать на прерывание тока замыкания. ● Для уменьшения риска пожара или поражения электрическим током необходимо осмотреть и при выявлении повреждений заменить токонесящие части и другие компоненты контроллера. Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.
RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION (POUR LE CONTACTEUR AYANT DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT ASSIGNÉS TRÈS ÉLEVÉS UNIQUEMENT) ● L'ouverture du dispositif de protection du circuit de dérivation peut indiquer qu'un courant de défaut a été interrompu. ● Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, les parties sous tension et les autres composants du contrôleur doivent être examinés et remplacés en cas de dommage. Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.	YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ (SADECE YÜKSEK ARIZA KISA DEVRE AKIM DEĞERLERİNE SAHİP KONTAKTÖRLER İÇİN). ● Ara devre koruyucu cihazın açılması hatalı bir akımın kesildiğinin göstergesi olabilir. ● Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, akım taşıyan parçalar ve denetleyicinin diğer bileşenleri incelenmeli ve hasarlıysa değiştirilmelidir. Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipmanın hasar görmesi ile sonuçlanabilir.	PERICOL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC (NUMAI PENTRU CONTACTORUL CU VALORI NOMINALE ALE CURENTULUI DE SCURT-CIRCUIT DE MARE DEFECT). ● Deschiderea dispozitivului de protecție a circuitului de bransament poate indica faptul că un curent de defect a fost întrerupt. ● Pentru a reduce pericolul de incendiu sau șoc electric, piesele purtătoare de curent și celelalte componente ale controlerului trebuie examinate și înlocuite dacă sunt deteriorate. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deces, vătămare gravă sau deteriorare a echipamentului.

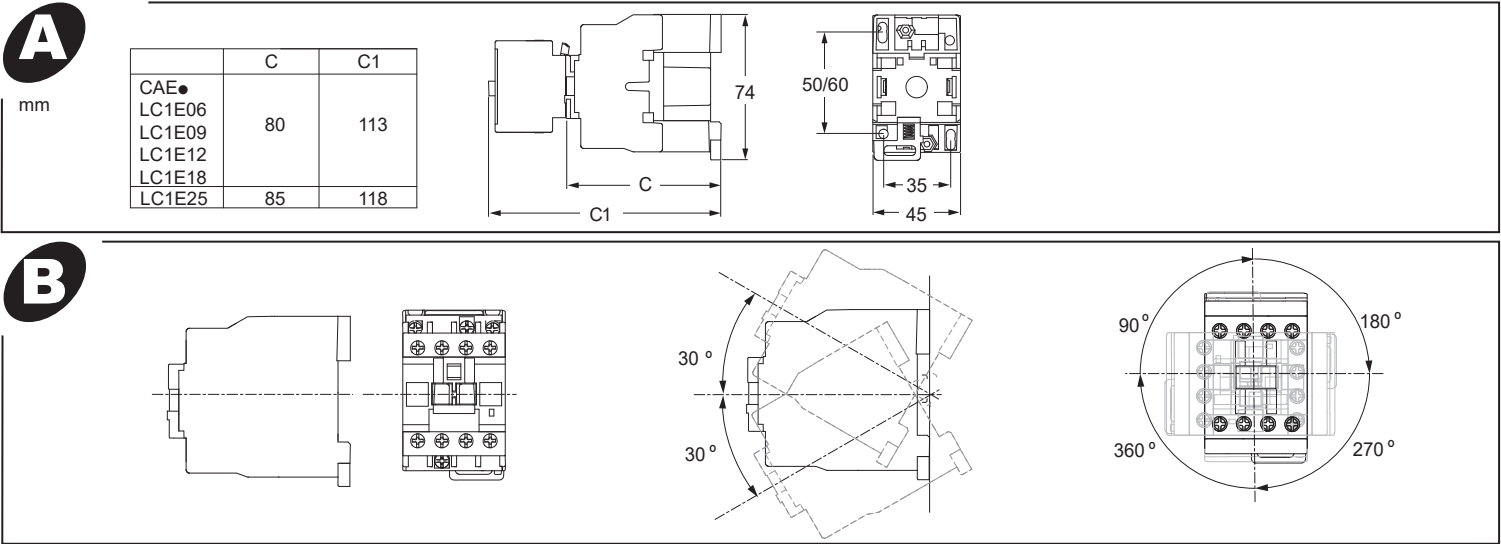

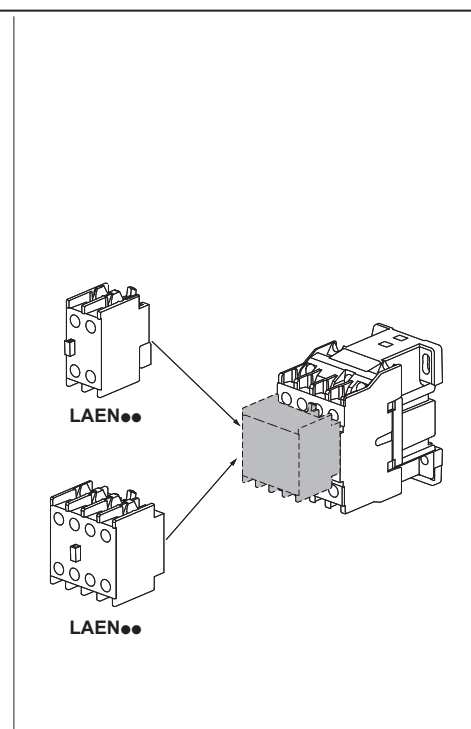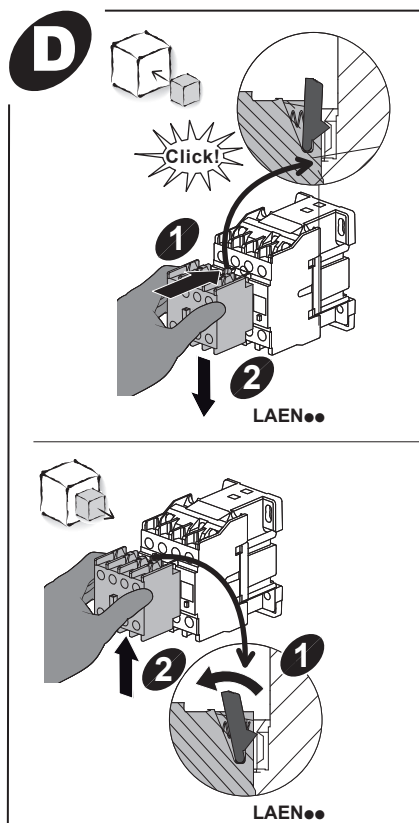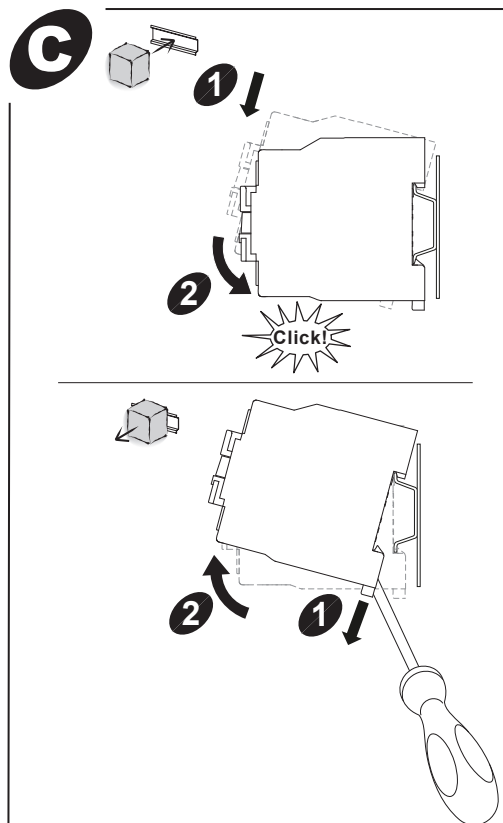

E

Philips N°2 or Pozidriv N°2 Ø6

CAE● LC1		[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]			
								C [NM]	L [mm]	Ø [mm]
E06 E09 E12		1...4	1...2,5 + 1...2,5	1...4	1...4 + 1...4	1...4	1...4	1,2	7,5	3,5
E18		1...4	1...2,5 + 1...2,5	1,5...6	1,5...6 + 1,5...6	1...4	1...4	1,2	7,5	3,5
E25		1...2,5	1...2,5 + 1...2,5	1...2,5	1...2,5 + 1...2,5	1...2,5	1...2,5	1,2	7,5	3,5
		1...6	1...4 + 1...4	1,5...6	1,5...6 + 1,5...6	1,5...6	1,5...6	1,7	9	3,5
CAE● LAEN LAEX		1...2,5	1...2,5 + 1...2,5	1...2,5	1...2,5 + 1...2,5	1...2,5	1...2,5	1,2	7,5	3,5

